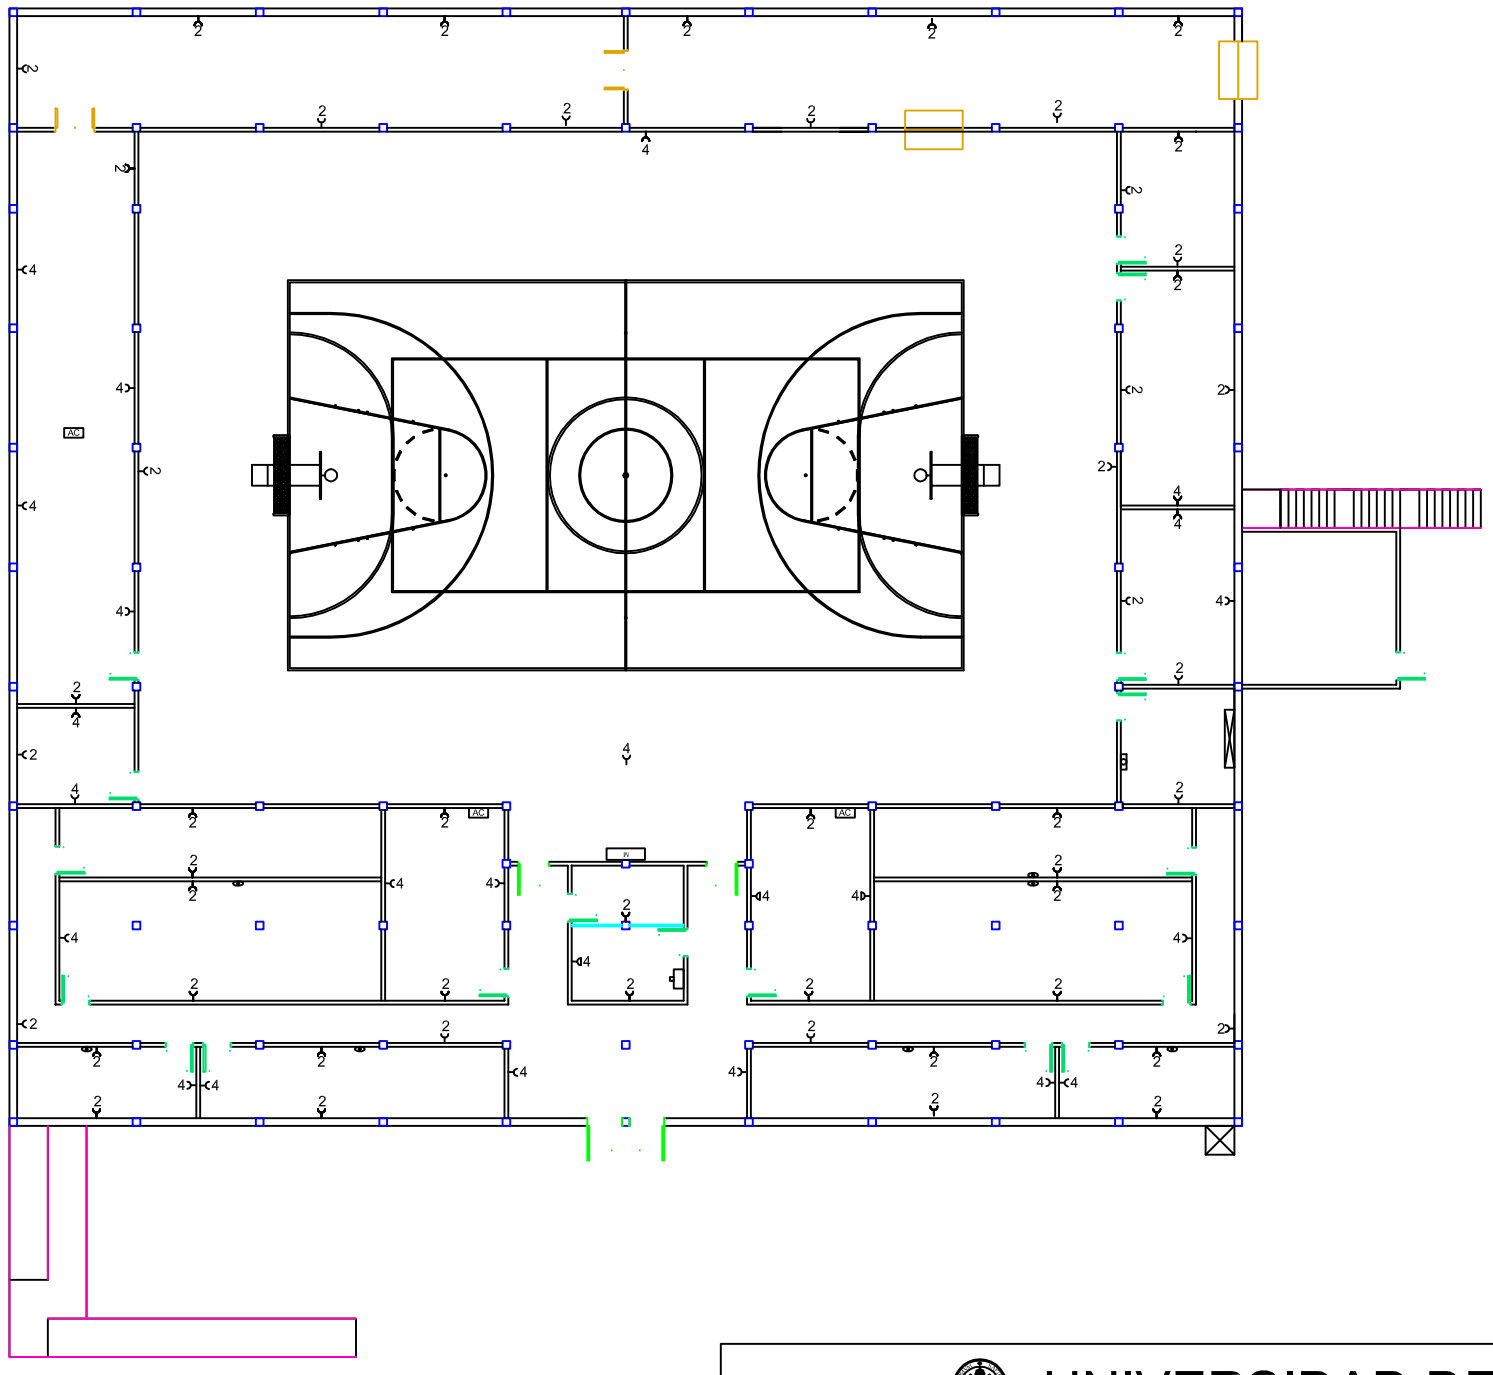

Símbolo	Descripción
	c.contraincendios
	c.alarma
AV	aire climatizado
	secamanos
M	marcador
	cuadro de distribución
2	2 tomas de corriente SCHUKO
4	4 tomas de corriente SCHUKO
4	3 tomas de corriente SCHUKO y 1 toma RJ

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
ESCUELA INGENIERÍAS INDUSTRIALES

TFG

POLIDEPORTIVO

DENOM. PLANO:

TC PLANTA BAJA

PLANO Nº:

9

INGENIERO :

DAVID GARCIA HERNANSANZ

ESCALA: 1:400

FECHA: JUL- 2015