


LEYENDA

- CONDUCTO DE IMPULSION  
— CONDUCTO DE RETORNO  
- - - CONDUCTO DE EXTRACCIÓN  
- - - CONDUCTO DE EXPULSION
- DR DIFUSOR ROTACIONAL  
DR-XX DIFUSOR ROTACIONAL CON FILTRO HEPA  
RI REJILLA DE IMPULSION  
RE REJILLA DE EXTRACCION/RETORNO  
BE BOCA DE EXTRACCION  
CL CLIMATIZADOR  
SA SILENCIADOR ACUSTICO  
RF REJAS DE INTemperie EN FACHADA

NOTAS:

- 1.- PARA SITUACION DE COMPUERTAS CORTAFUEGO VER PLANOS DE PLANTA.
- 2.- PARA LA EJECUCION DE LOS CONDUCTOS RECTANGULARES Y ACCESORIOS DE CHAPA METALICA SE SIGUIRA LAS INDICACIONES DE LA NORMA UNE-EN-1505. EN PARTICULAR LO RELATIVO A LOS SEPARADORES EN LOS CODOS.
- 2.- PARA LA EJECUCION DE LOS CONDUCTOS CIRCULARES Y ACCESORIOS DE CHAPA SE SIGUIRA LA INDICACIONES DE LA NORMA UNE-EN-1506.

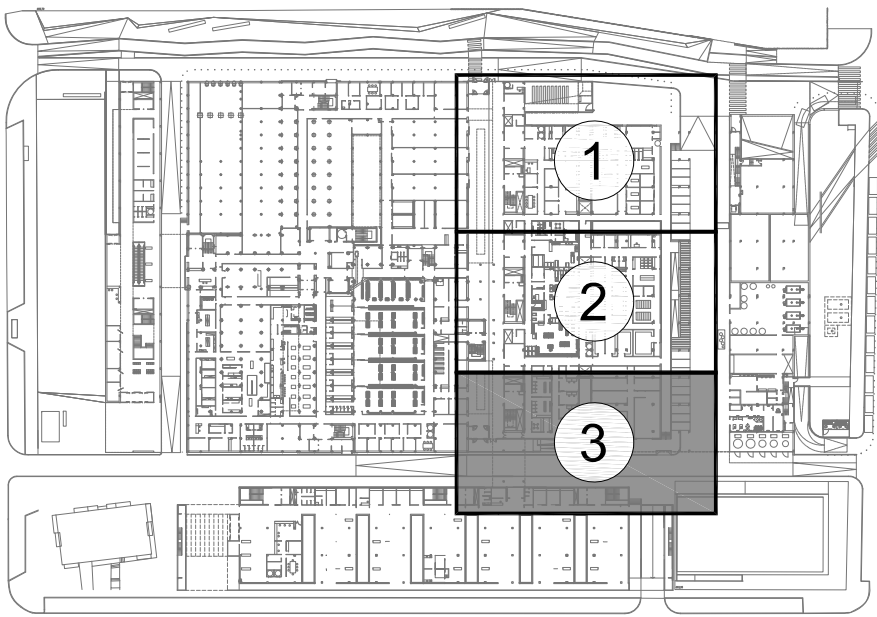

Junta de Castilla y León  
AUTORES DEL PROYECTO  
TYPSA

**TECNICA Y PROYECTOS S.A.**

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL PLAN DIRECTOR DEL H.C.U DE VALLADOLID FASE 2

Plano: CLIMATIZACÓN. ESQUEMA VERTICAL DE AIRE. ZONA 3

Nº PLANO: Id-1-0-11-01

Escala: (din-A1) S/E

Fecha: Septiembre 2010

Sacyr  
RIO VENA  
Nucleo, S.A.